

Binnenklimaatrapportage Afdeling 5 -06- Wagen 11 (0B23YB)

Periode: 27-08-2026 t/m 29-08-2026

Locatiegegevens: Westgaag 51, Maasland

Datum: 01-09-2026



Alerts



Gemiddelde
temperatuur






Gemiddelde
CO2






Gemiddelde
luchtvochtigheid

Samenvatting




Ruimte	Min. temp. (°C)	Max. temp. (°C)	Min. lucht v. (%)	Max. lucht v. (%)	Perc.tijd CO2 > 3000 ppm	Max. gem. CO2 (ppm)	Max. CO2 (ppm)
Achter	16.3	27.6	61.5	85.5	0.0	453	1000
Midden achter	16.5	27.6	62.0	85.0	0.0	510	1245
Midden voor	16.5	27.7	62.0	84.0	0.0	510	1138
Voor	15.2	27.7	63.0	87.5	0.0	481	891

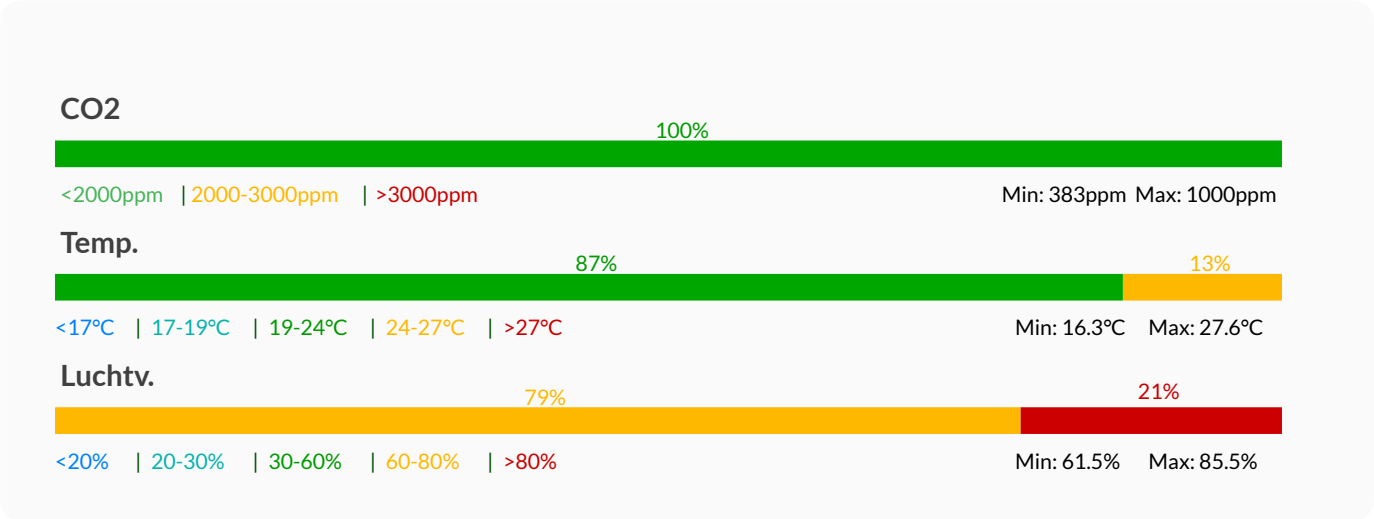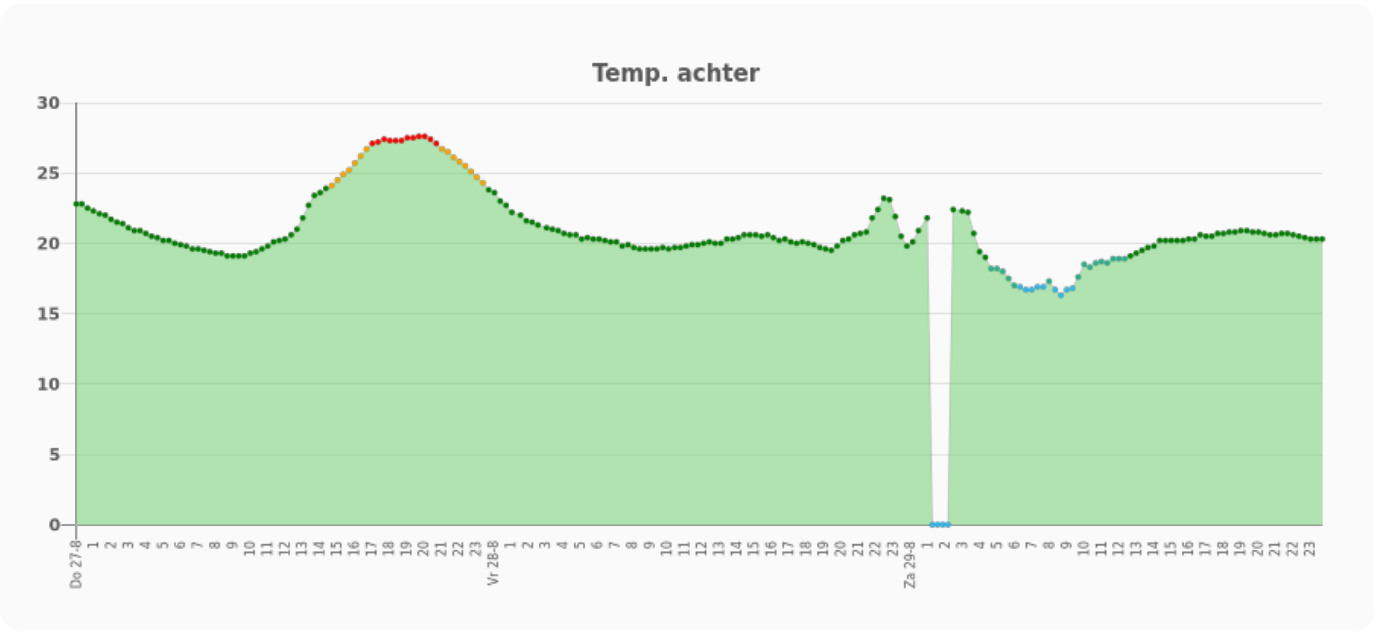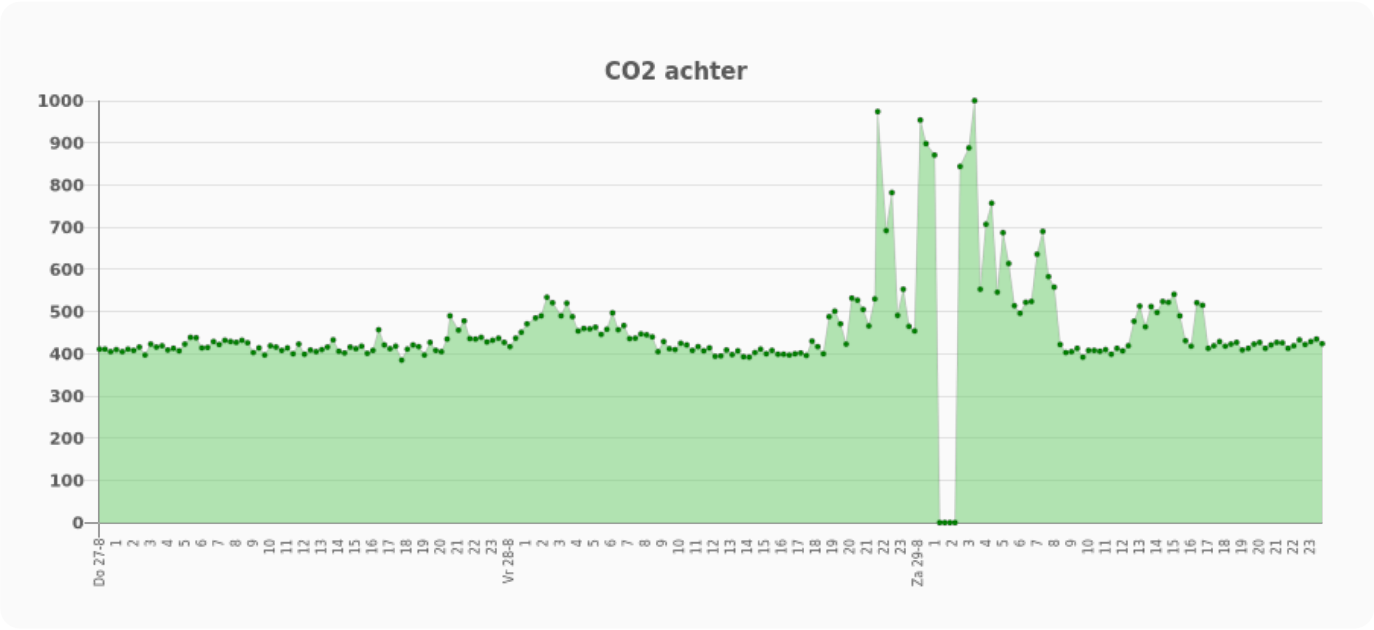




Midden achter

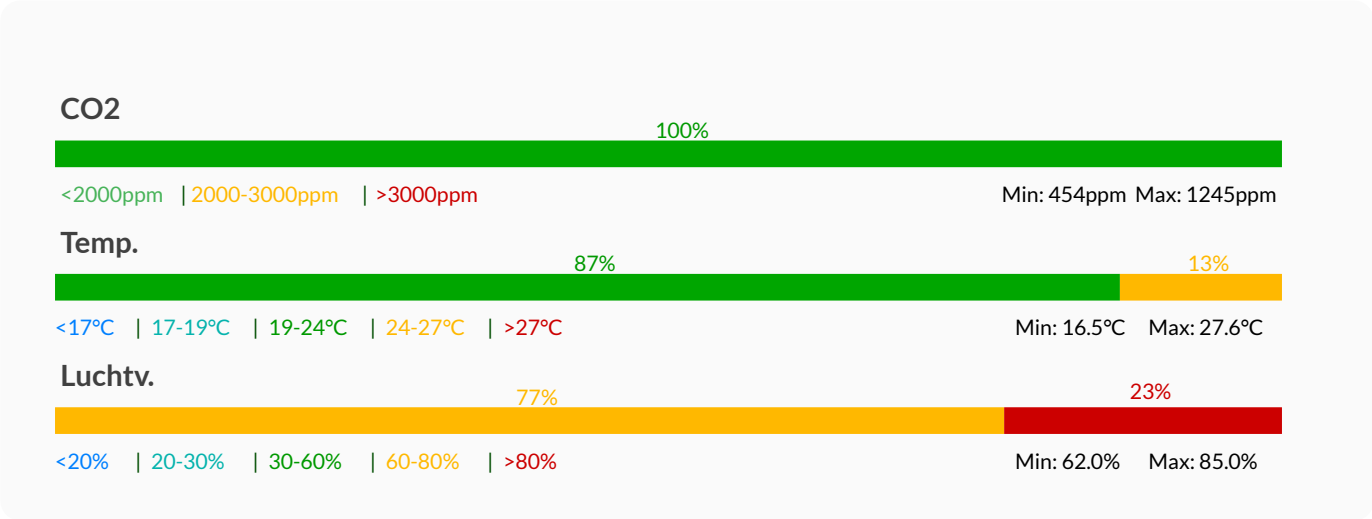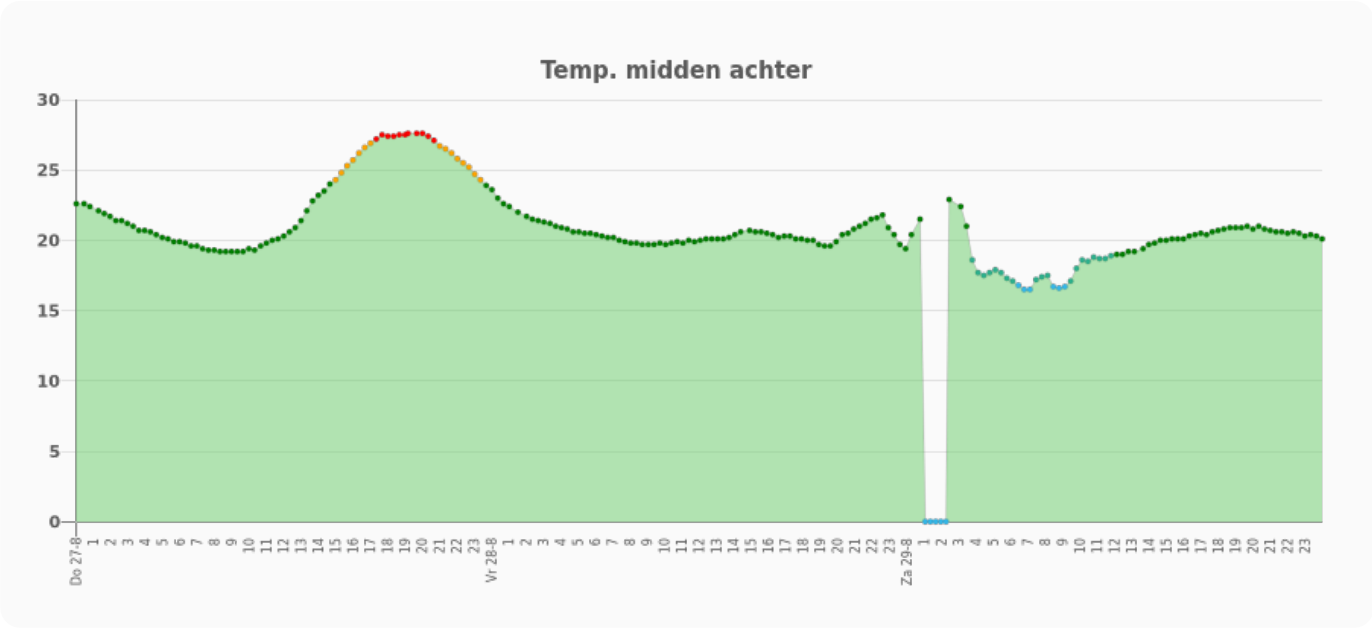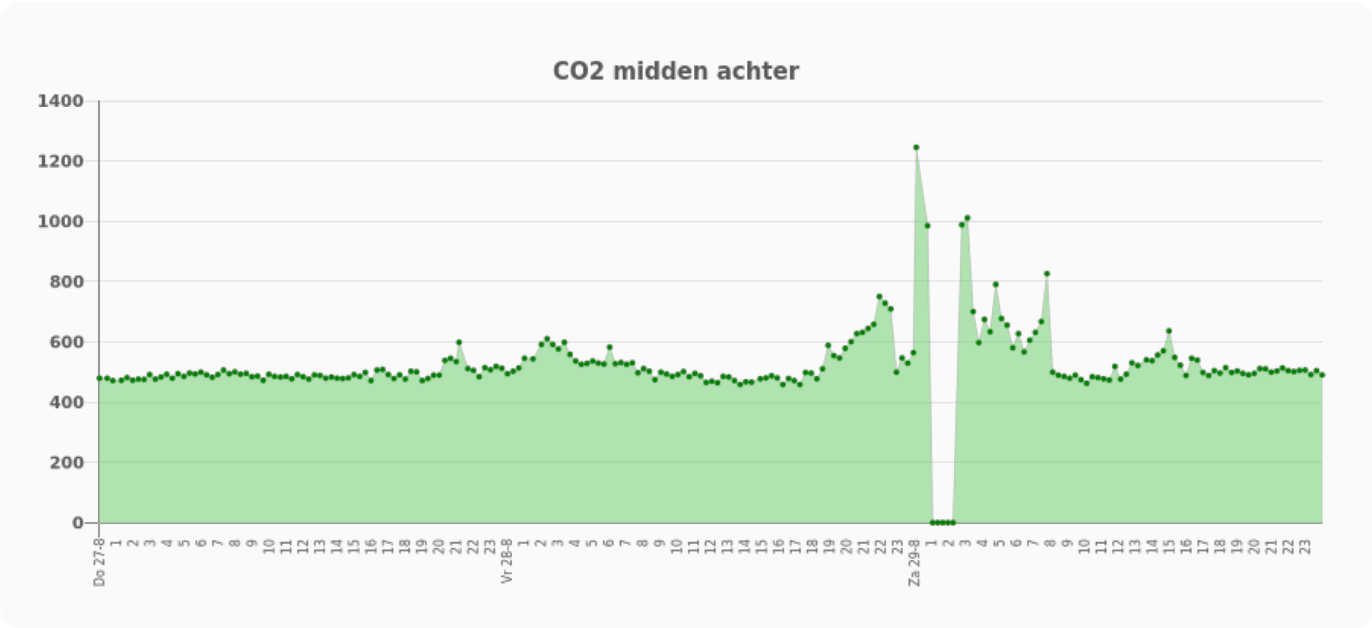


Midden voor

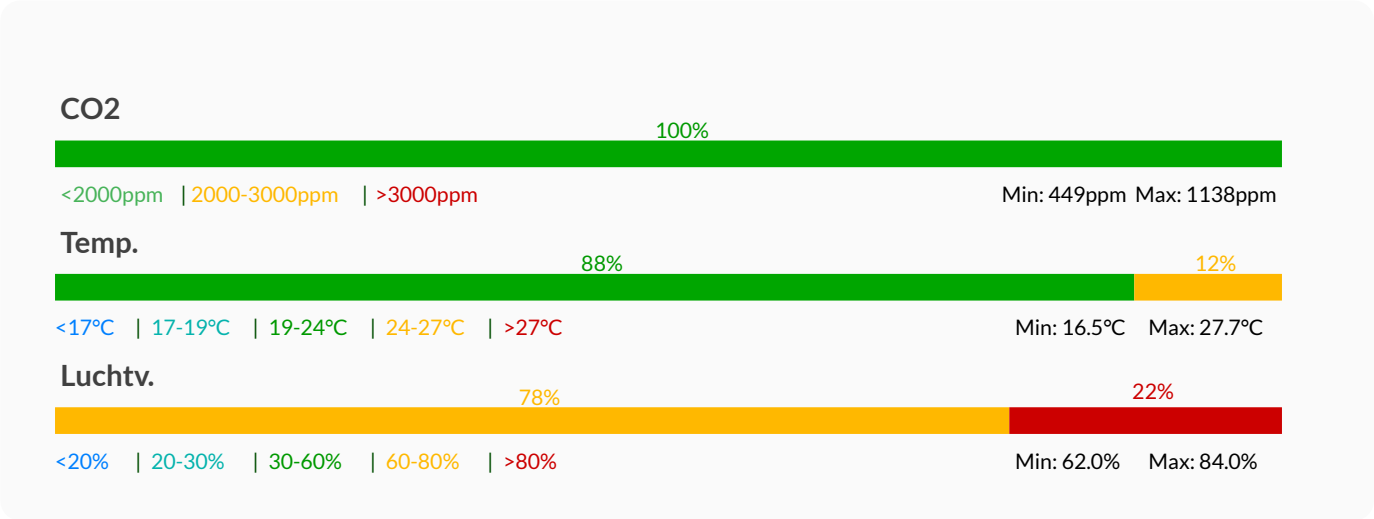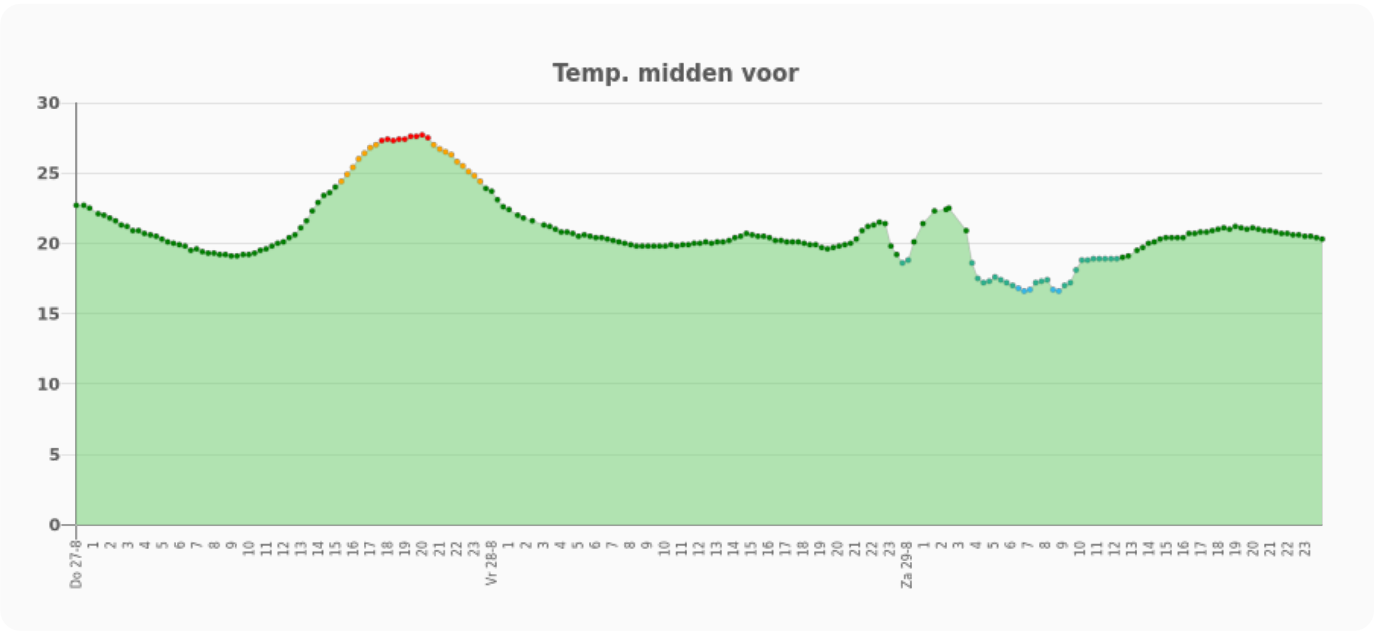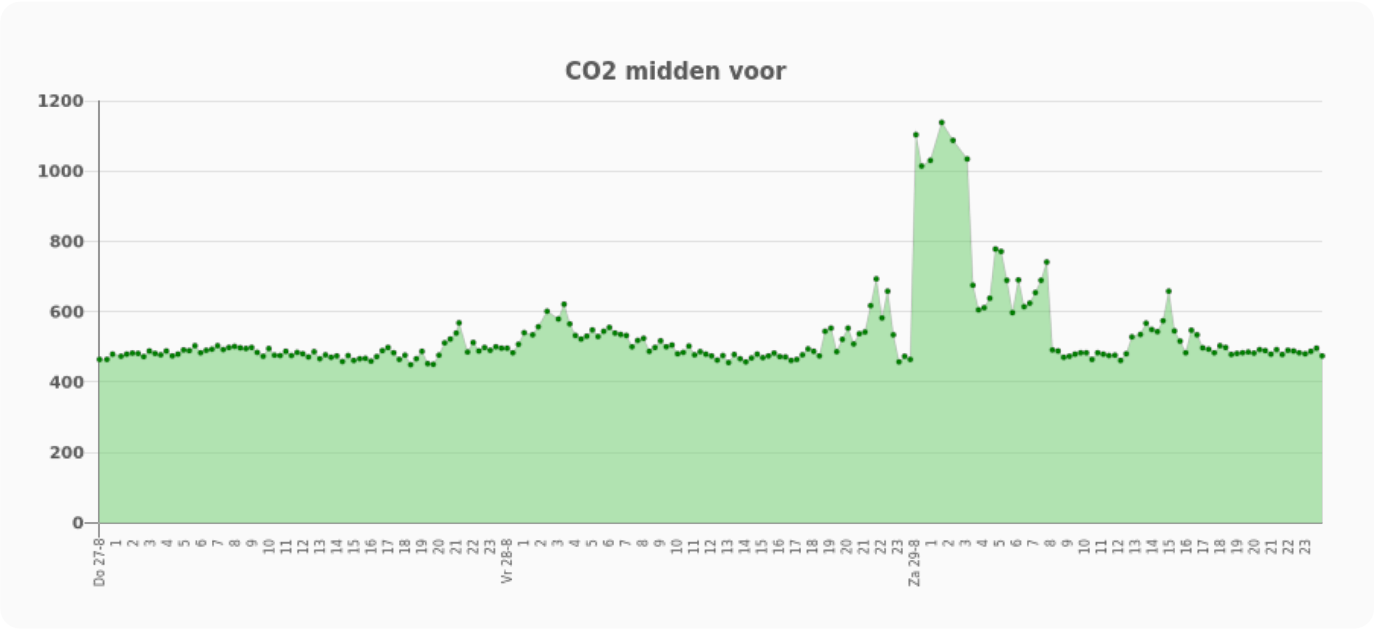

Voor

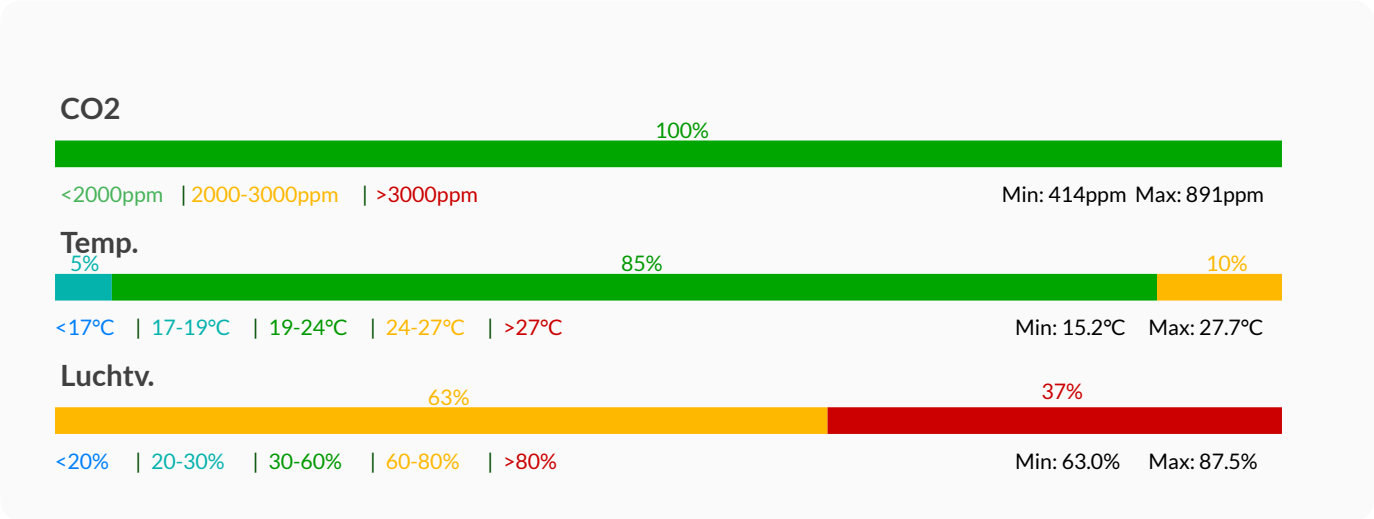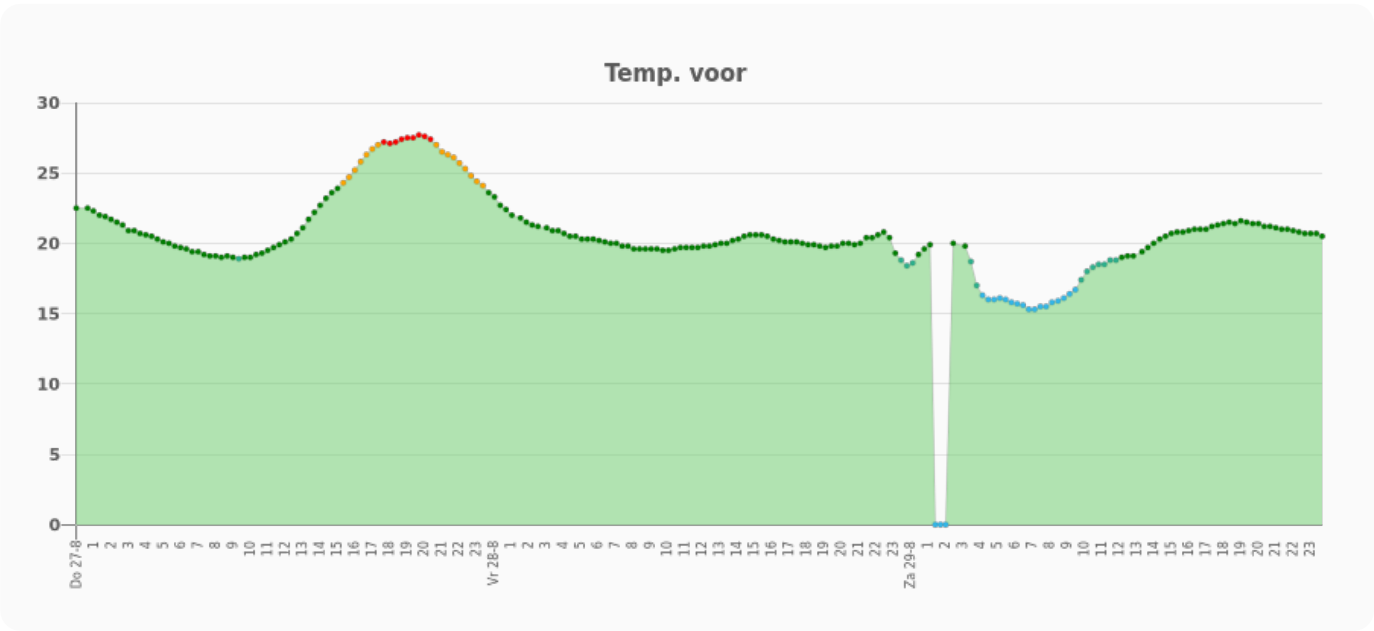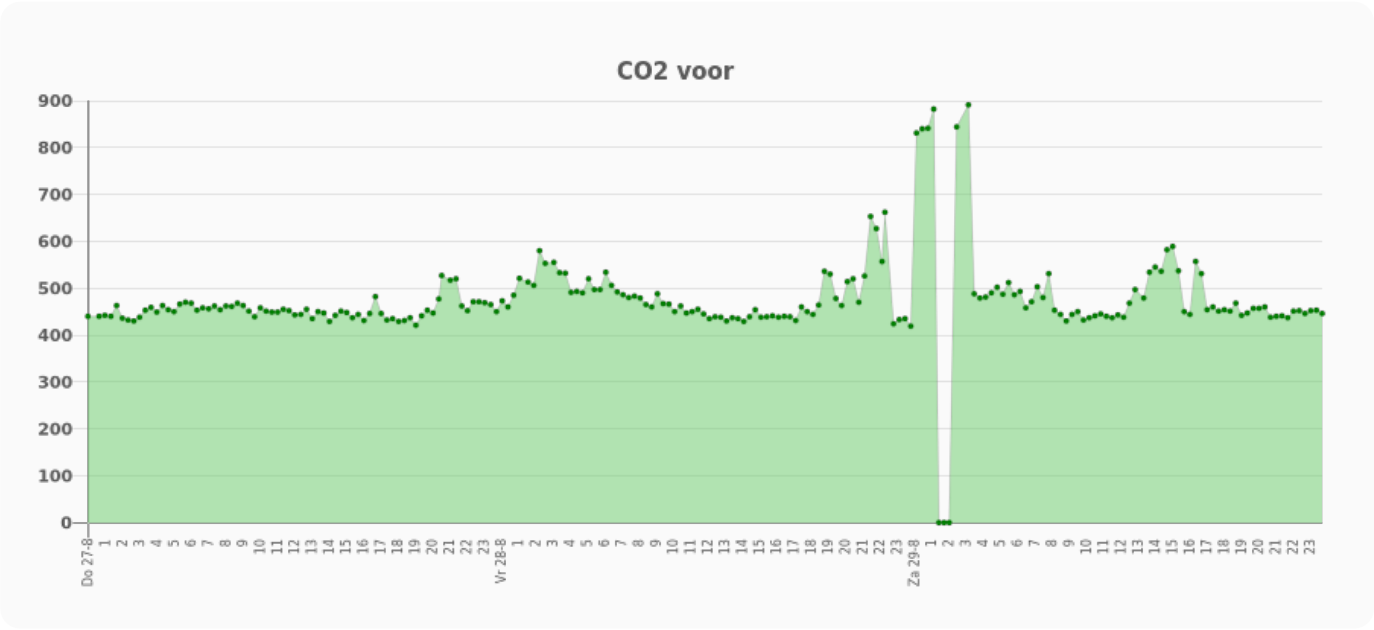

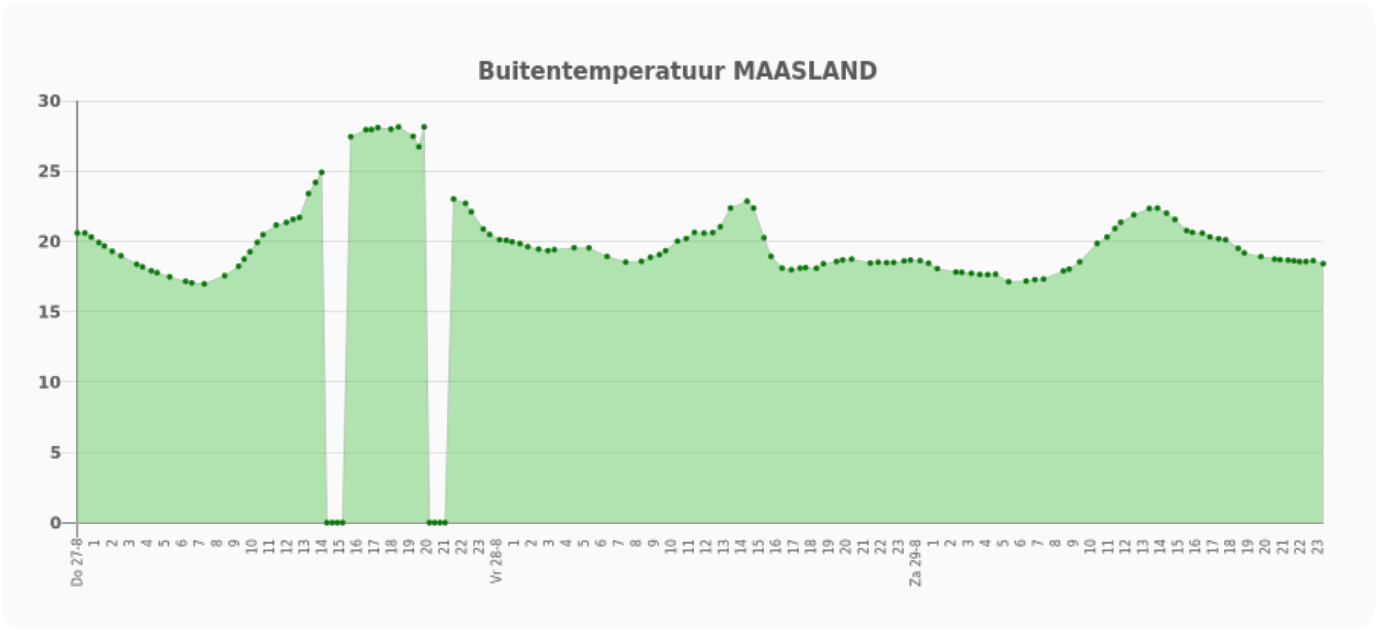

Er zijn geen sensoren uitgevallen.

Service & advies

Heeft u vragen of opmerkingen over een sensor? Of zoekt u ondersteuning bij het instellen van de sensor? Onze medewerkers van de afdeling Service staan elke werkdag voor u klaar.

U kunt contact opnemen door te bellen of mailen.

Openingsuren Afdeling 5 -06- Wagen 11 (0B23YB)

Maandag	08:00 - 17:00
Dinsdag	08:00 - 17:00
Woensdag	08:00 - 17:00
Donderdag	08:00 - 17:00
Vrijdag	08:00 - 17:00
Zaterdag	00:00 - 00:00
Zondag	00:00 - 00:00

Grenswaarden

Handhaven van de juiste luchtkwaliteit is essentieel voor de gezondheid, en door actief om te gaan met de gemeten waarden kan een gezond binnenklimaat gecreëerd worden.

