

## Binnenklimaatrapportage Afdeling 5 -02- Wagen 13 (0D14DY)

Periode: 18-06-2026 t/m 20-06-2026

Locatiegegevens: Westgraag 51, Maasland

Datum: 22-06-2026



# Alerts



Gemiddelde  
temperatuur



Gemiddelde  
CO2






Gemiddelde  
luchtvochtigheid

## Samenvatting


Ruimte	Min. temp. (°C)	Max. temp. (°C)	Min. lucht v. (%)	Max. lucht v. (%)	Perc.tijd CO2 > 1000 ppm	Max. gem. CO2 (ppm)	Max. CO2 (ppm)
Achter	19.2	34.0	47.0	85.5	0.0	384	1063
Midden achter	19.3	34.5	46.5	85.5	0.9	584	1742
Midden voor	19.3	33.8	46.5	85.0	0.0	475	1210
Voor	19.3	34.1	47.0	85.5	0.9	466	1156

# Achter

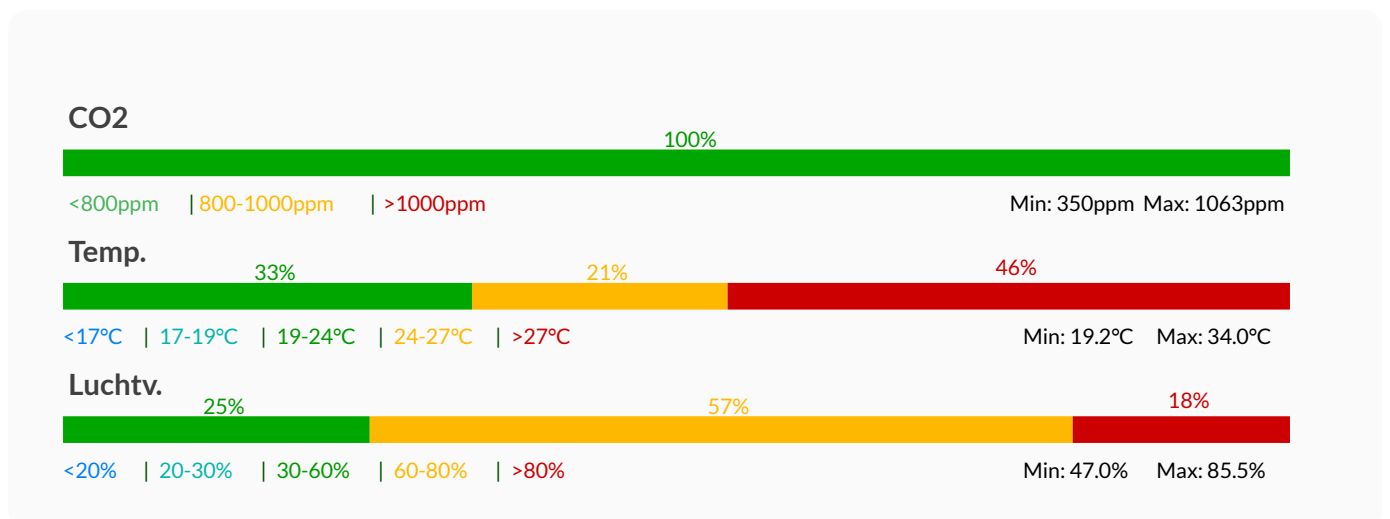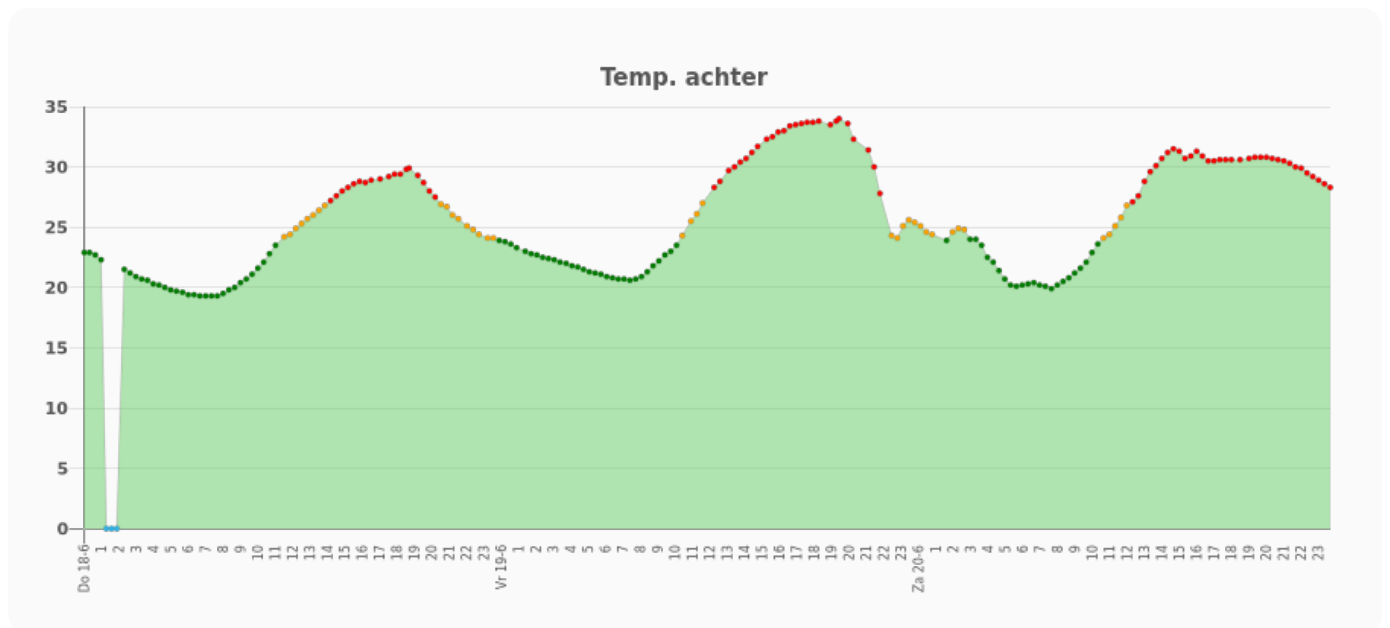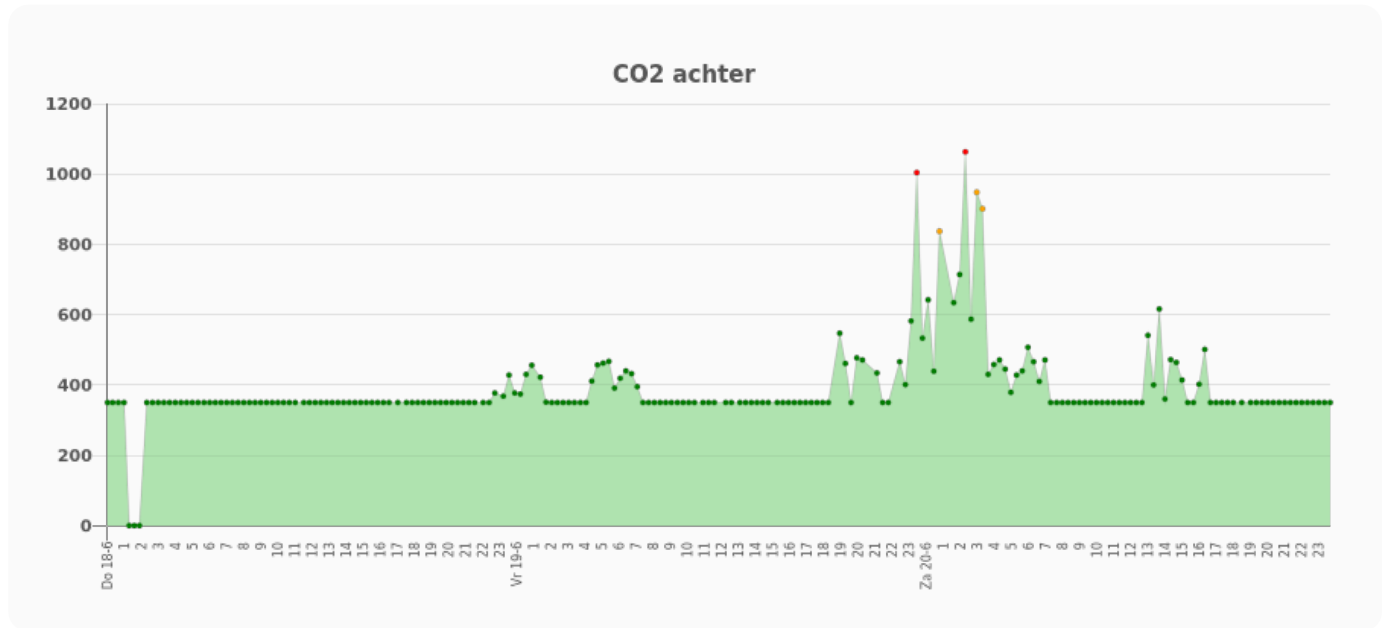


# Midden achter


## CO2 midden achter

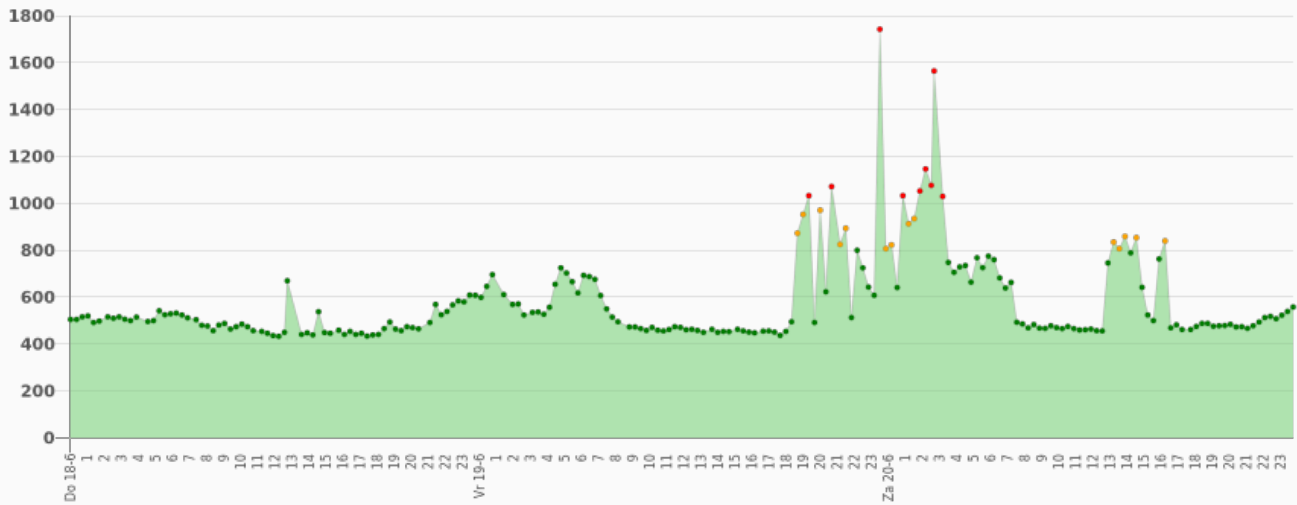

## Temp. midden achter

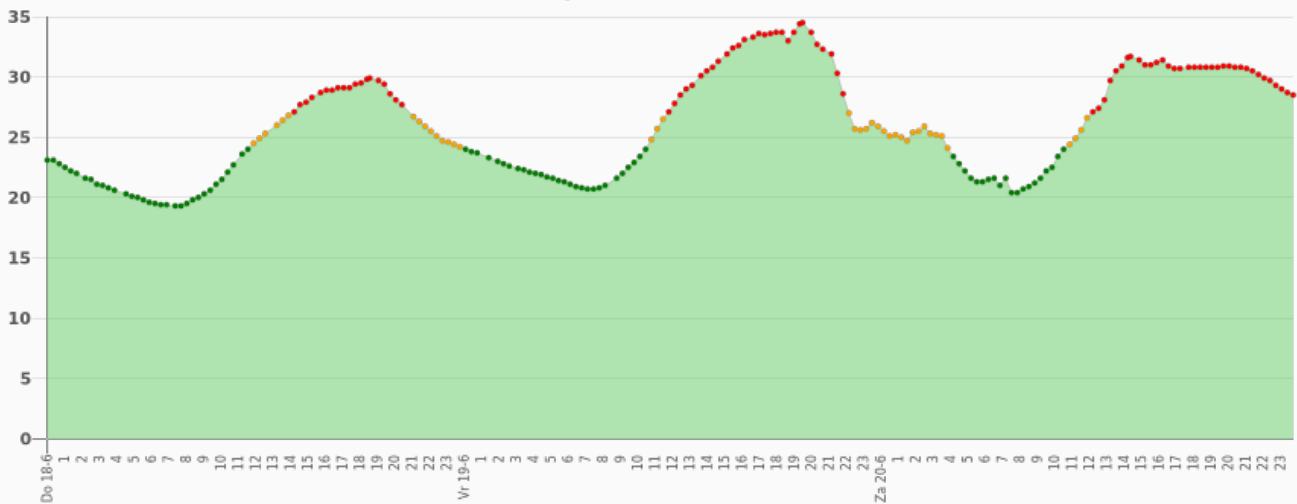


### CO2



### Temp.




### Luchtv.




# Midden voor

### CO2 midden voor

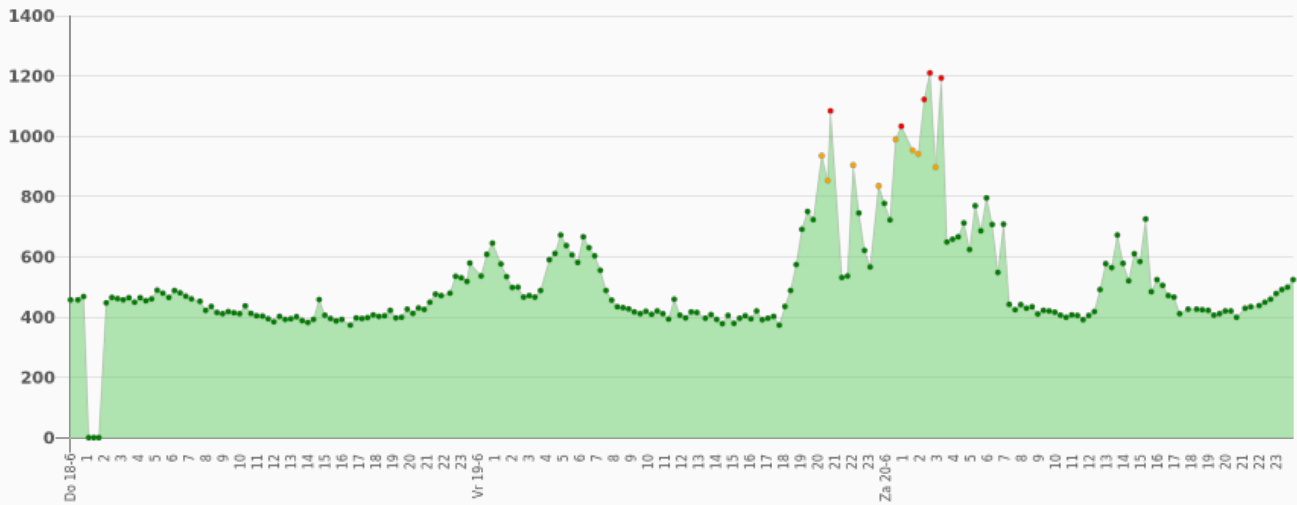

### Temp. midden voor

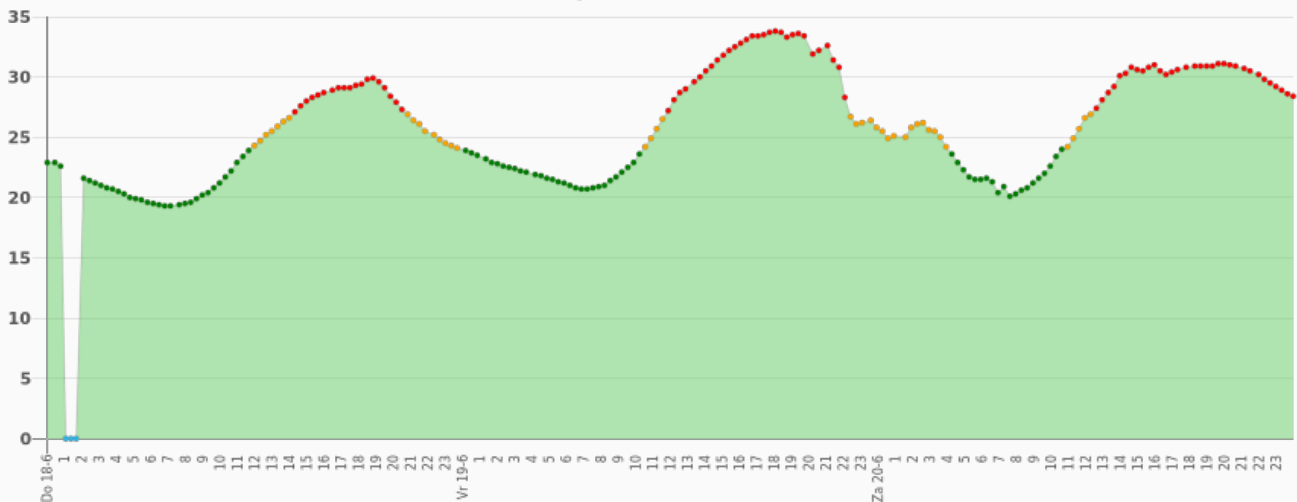

## CO2

100%

<800ppm | 800-1000ppm | >1000ppm

Min: 373ppm Max: 1210ppm

## Temp.

35%

22%

43%

<17°C | 17-19°C | 19-24°C | 24-27°C | >27°C

Min: 19.3°C Max: 33.8°C

## Luchtv.

22%




53%

25%


<20% | 20-30% | 30-60% | 60-80% | >80%

Min: 46.5% Max: 85.0%

# Voor

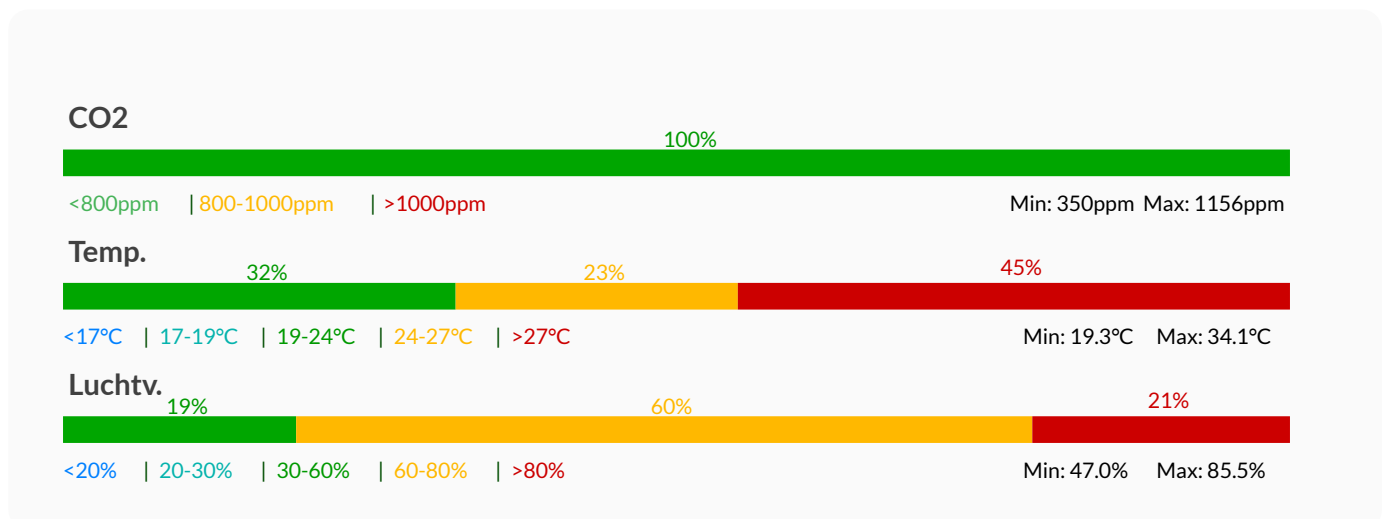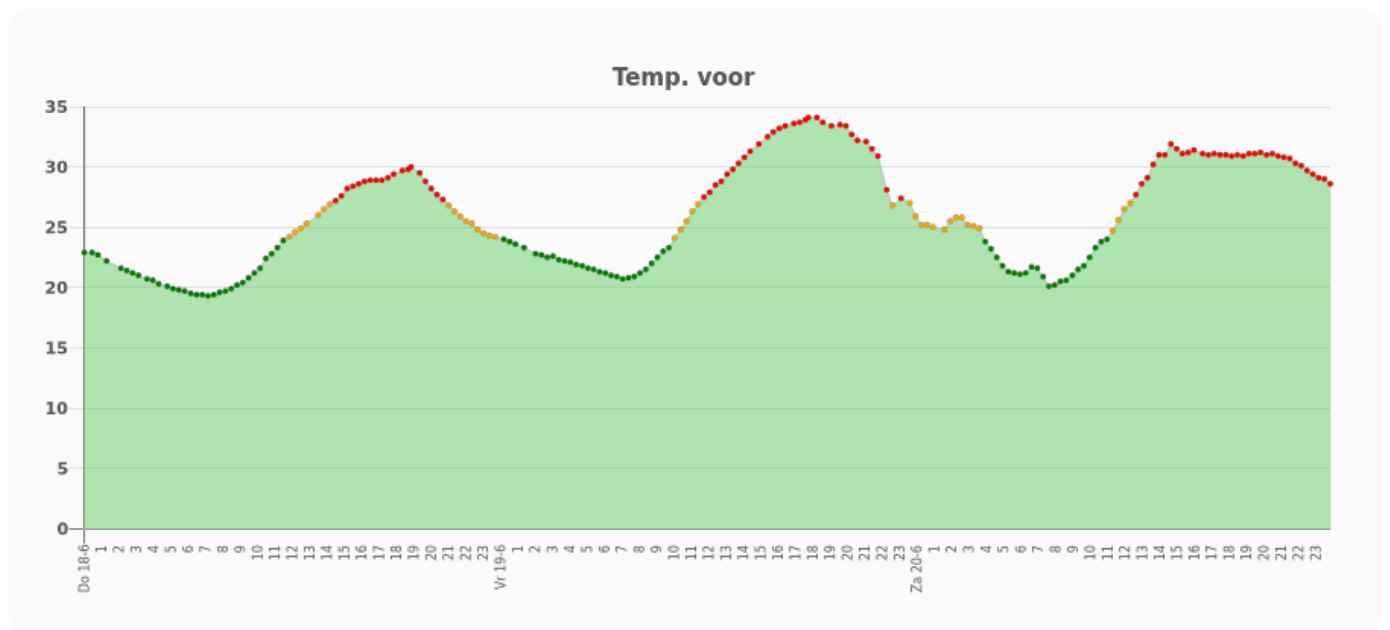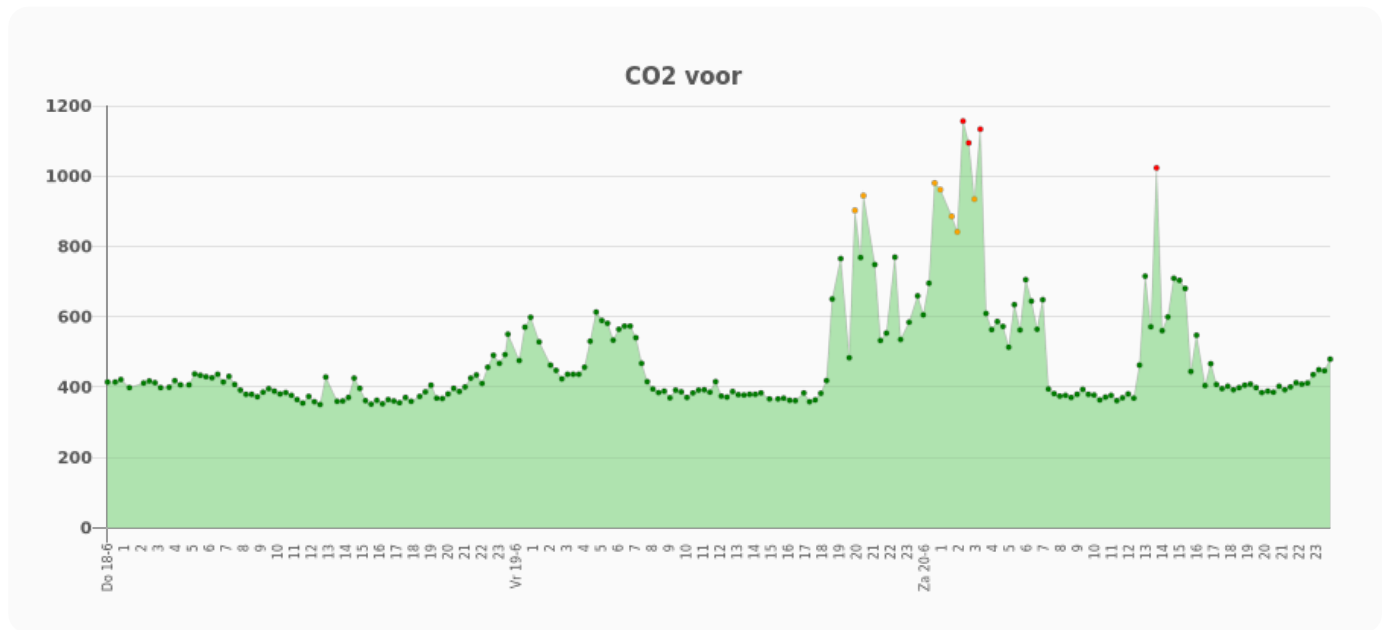

### Buitentemperatuur MAASLAND

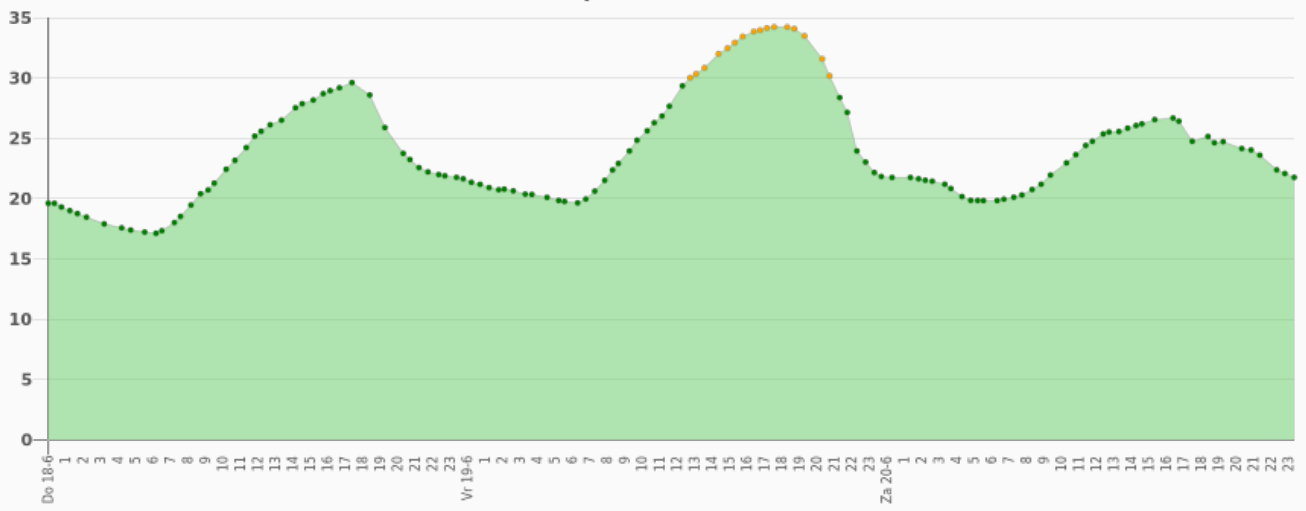

Er zijn geen sensoren uitgevallen.

## Service & advies

Heeft u vragen of opmerkingen over een sensor? Of zoekt u ondersteuning bij het instellen van de sensor? Onze medewerkers van de afdeling Service staan elke werkdag voor u klaar.

U kunt contact opnemen door te bellen of mailen.

### Openingsuren Afdeling 5 -02- Wagen 13 (0D14DY)

Maandag	08:00 - 17:00
Dinsdag	08:00 - 17:00
Woensdag	08:00 - 17:00
Donderdag	08:00 - 17:00
Vrijdag	08:00 - 17:00
Zaterdag	00:00 - 00:00
Zondag	00:00 - 00:00

## Grenswaarden

Handhaven van de juiste luchtkwaliteit is essentieel voor de gezondheid, en door actief om te gaan met de gemeten waarden kan een gezond binnenklimaat gecreëerd worden.

