

Binnenklimaatrapportage Afdeling 5 -08- Wagen 14 (0F48RR)

Periode: 27-08-2026 t/m 29-08-2026

Locatiegegevens: Westgaag 51, Maasland

Datum: 01-09-2026



Alerts



Gemiddelde
temperatuur



Gemiddelde
CO2






Gemiddelde
luchtvochtigheid




Samenvatting

Ruimte	Min. temp. (°C)	Max. temp. (°C)	Min. lucht v. (%)	Max. lucht v. (%)	Perc.tijd CO2 > 3000 ppm	Max. gem. CO2 (ppm)	Max. CO2 (ppm)
Achter	16.2	29.8	54.5	90.0	0.0	1087	2720
Midden-Achter nieuw	16.0	28.9	54.5	88.0	0.9	1109	3197
Midden-voor	15.9	28.9	56.5	91.0	0.0	803	2702




Achter

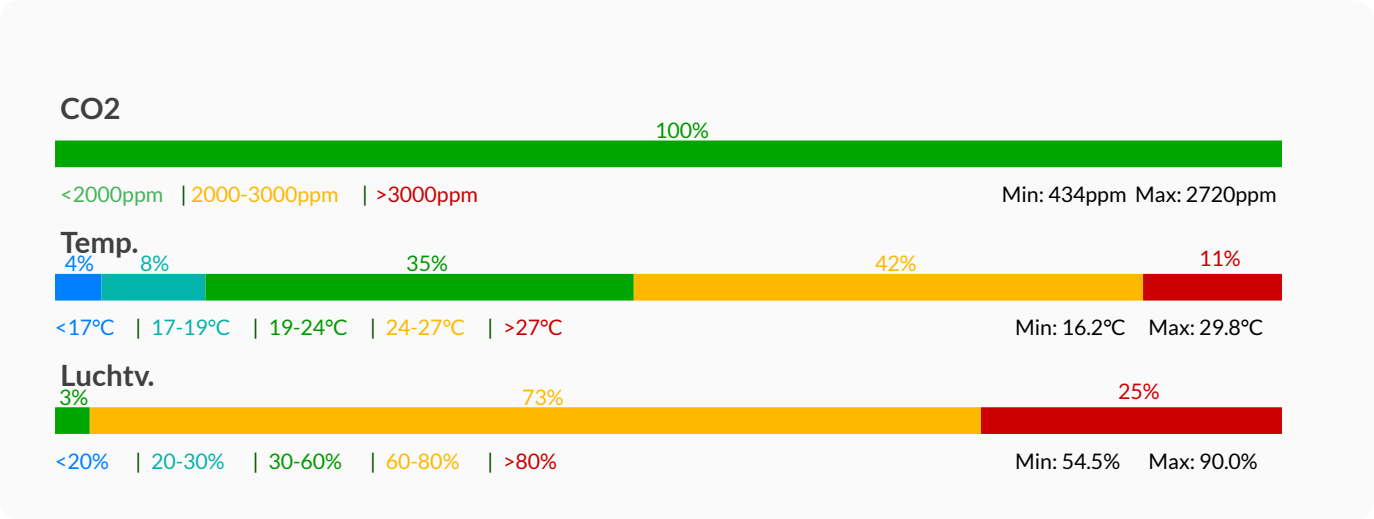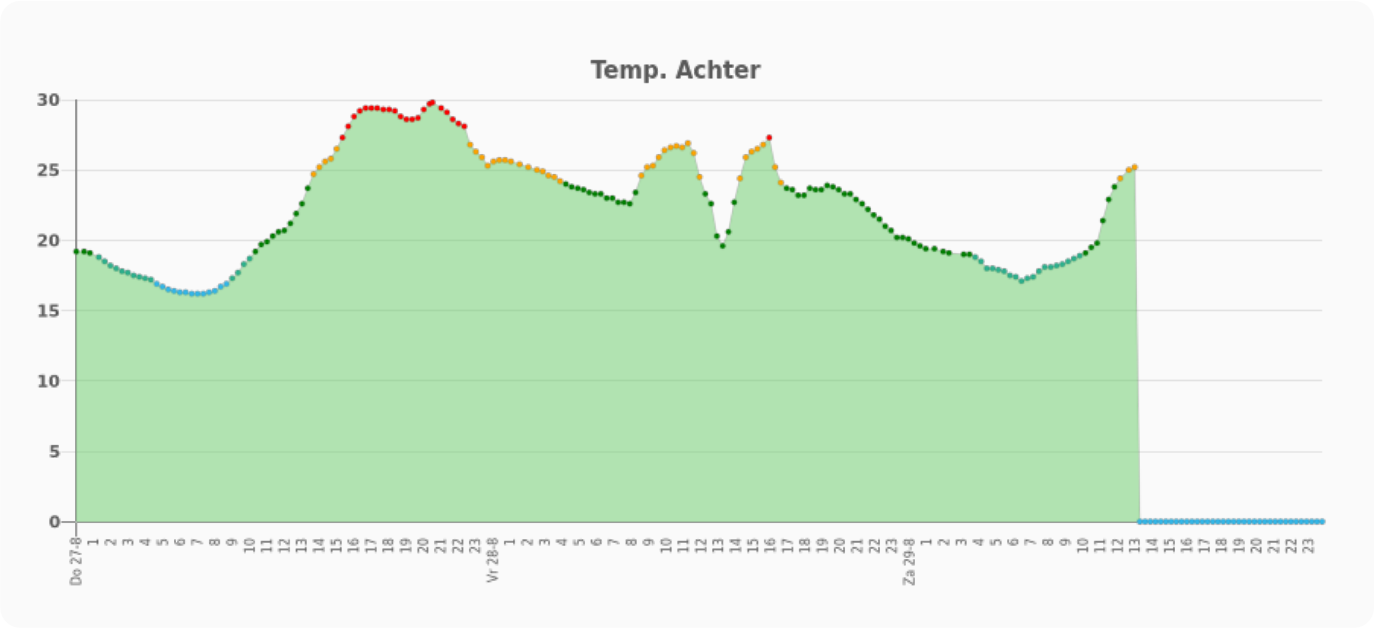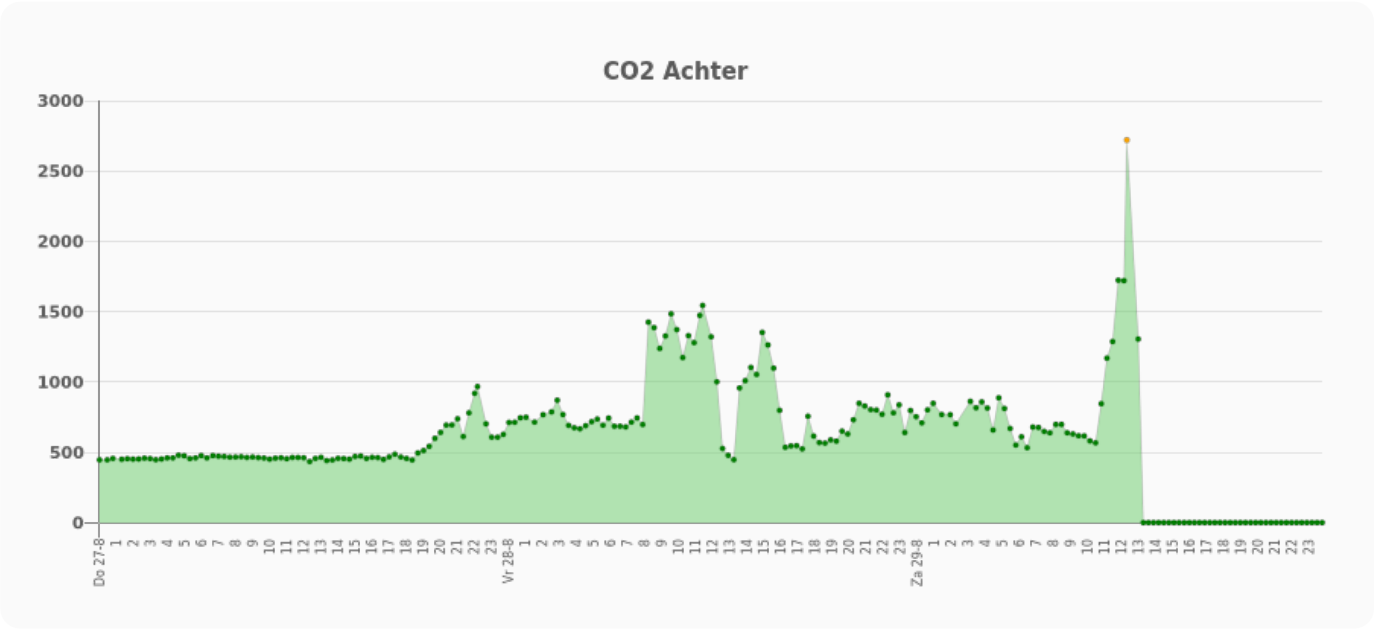


Midden-Achter nieuw

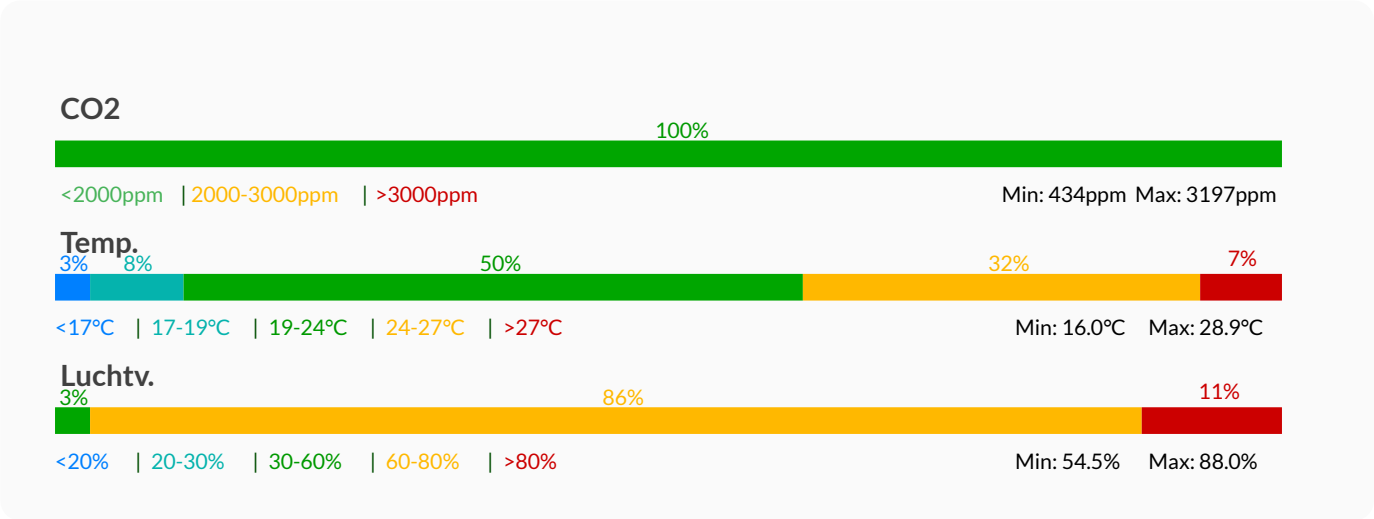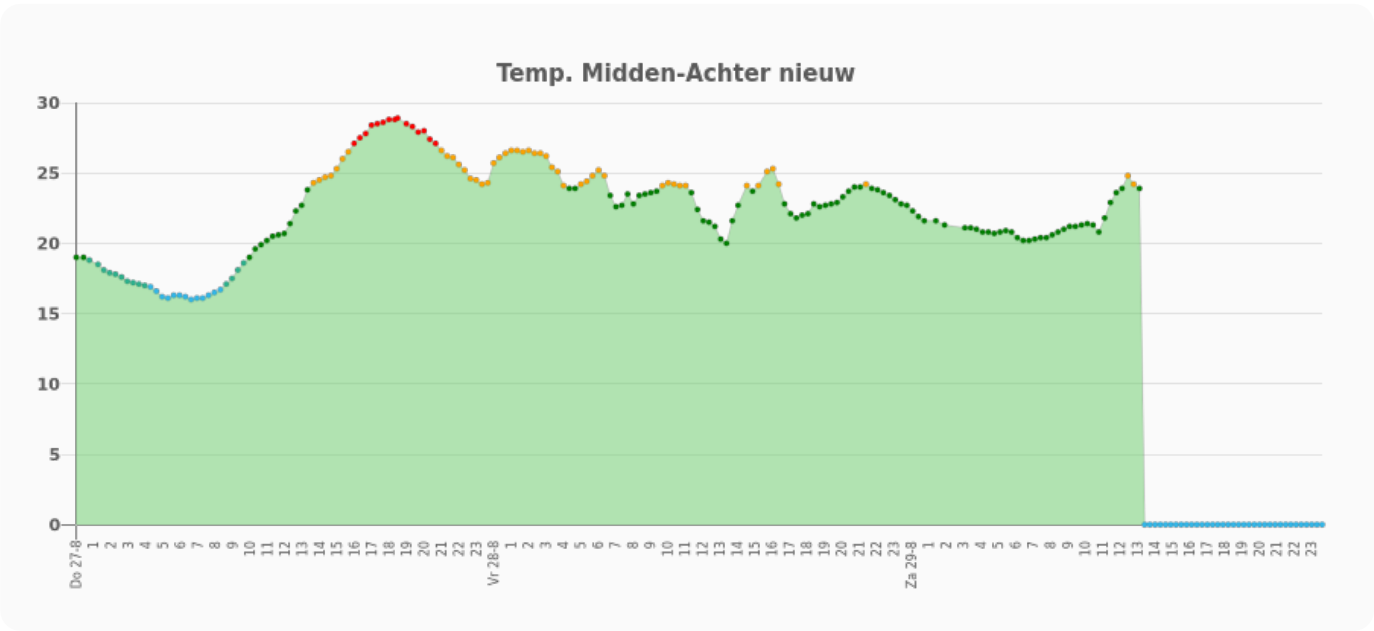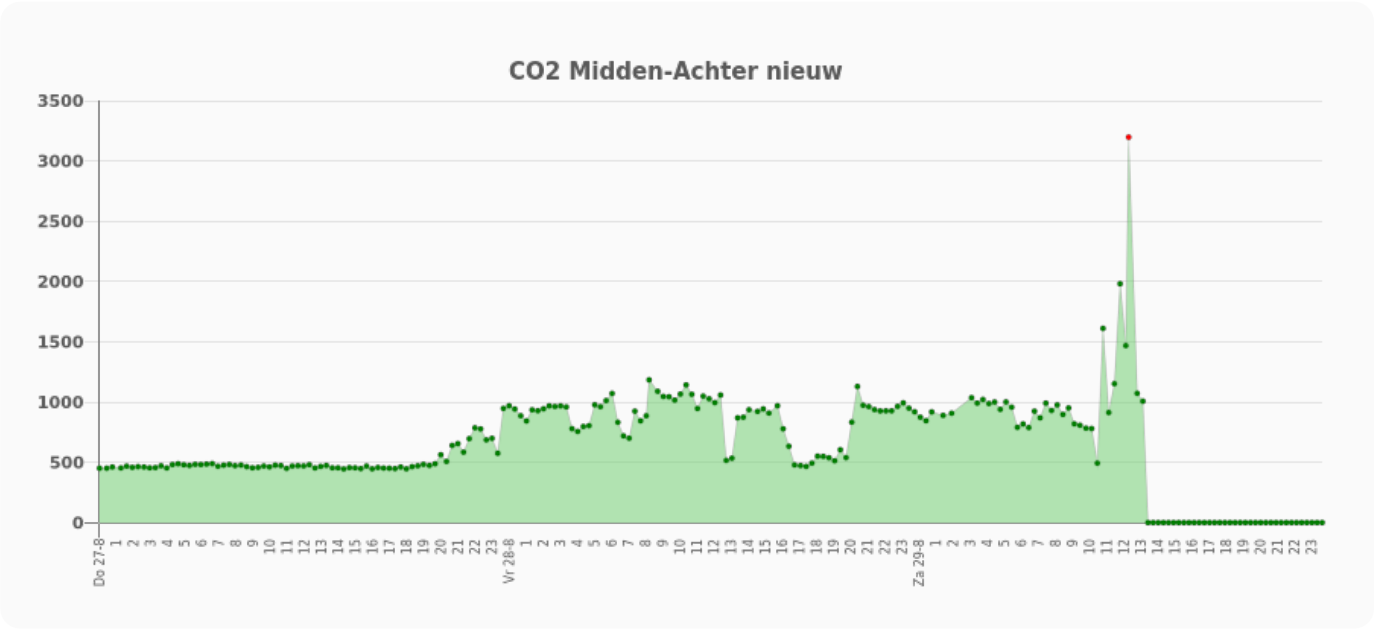

Midden-voor

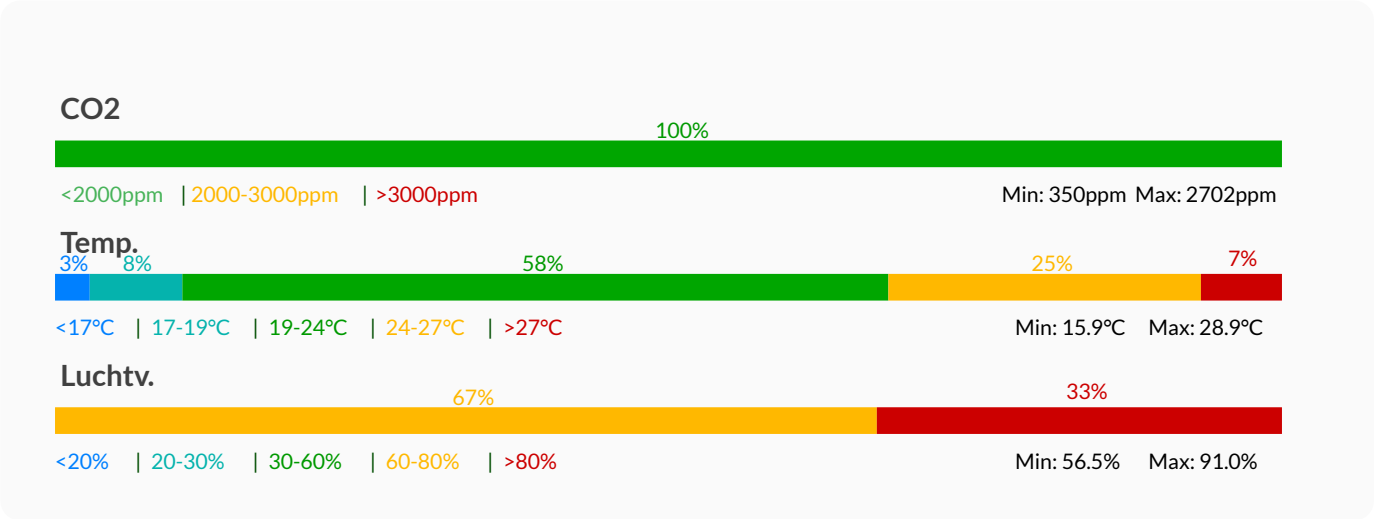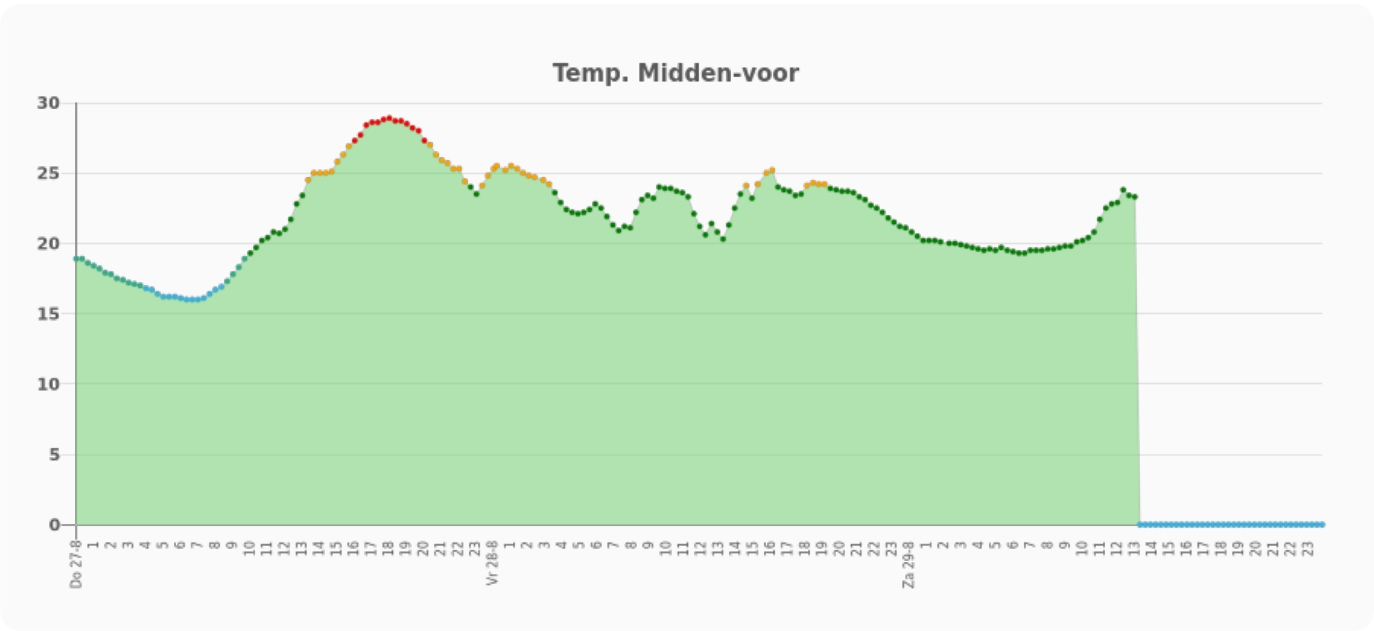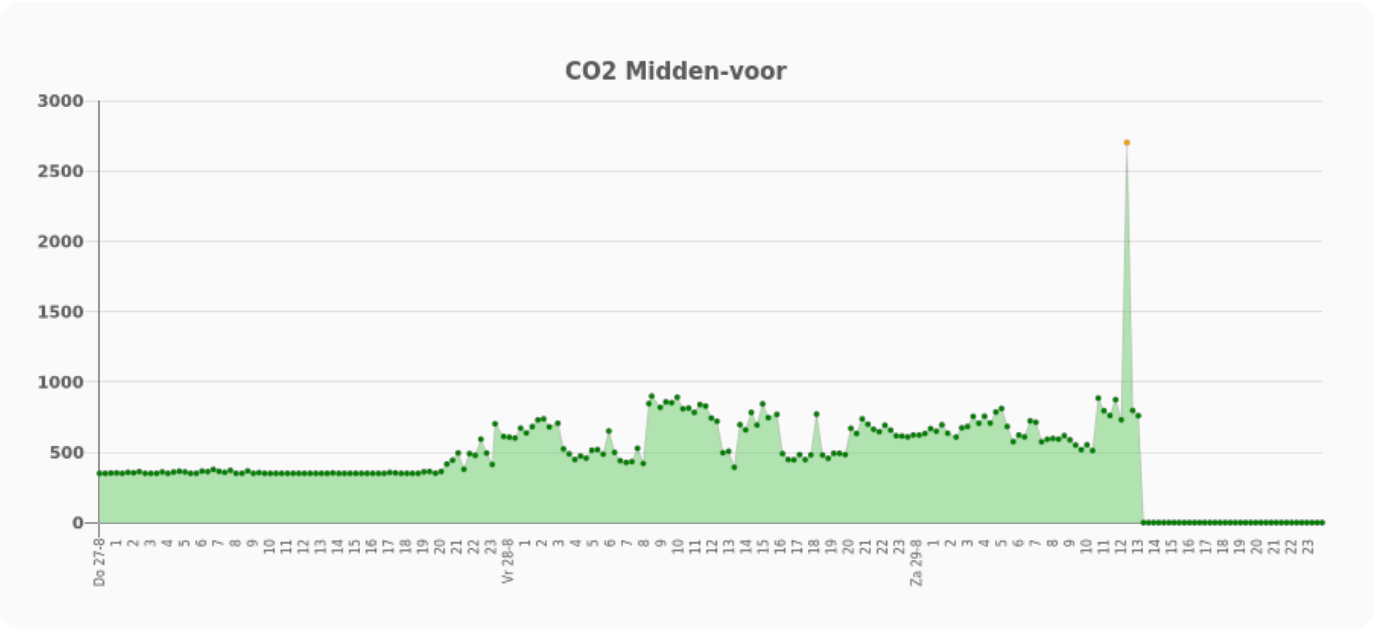

Buitentemperatuur MAASLAND

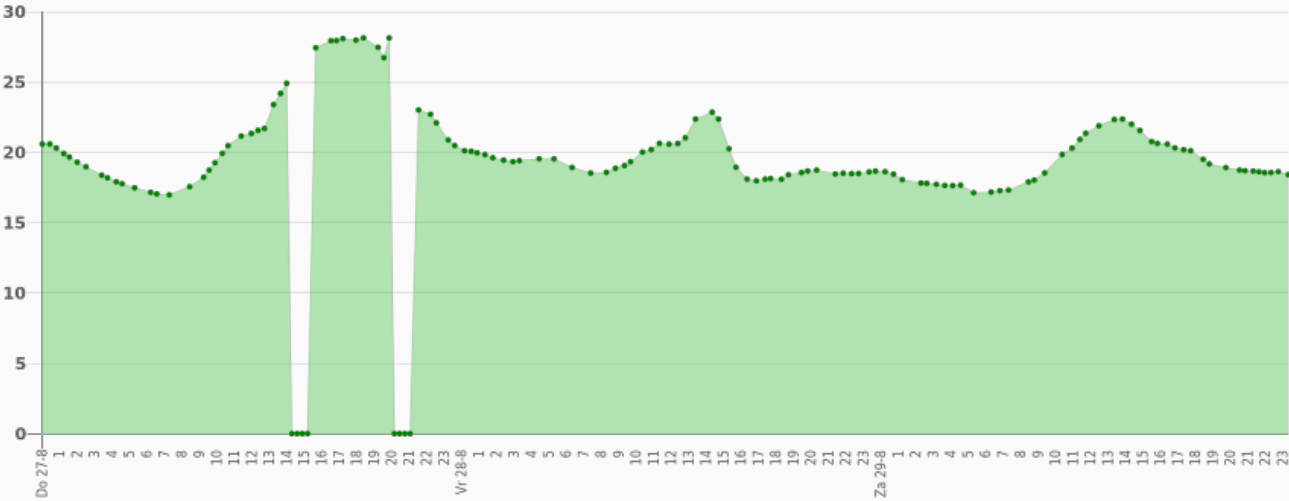

Uitgevalen sensoren

Ruimte

Laatste meting

Voor

16-06-2026 09:53

Service & advies

Heeft u vragen of opmerkingen over een sensor? Of zoekt u ondersteuning bij het instellen van de sensor? Onze medewerkers van de afdeling Service staan elke werkdag voor u klaar.

U kunt contact opnemen door te bellen of mailen.

Openingsuren Afdeling 5 -08- Wagen 14 (0F48RR)

Maandag	08:00 - 17:00
Dinsdag	08:00 - 17:00
Woensdag	08:00 - 17:00
Donderdag	08:00 - 17:00
Vrijdag	08:00 - 17:00
Zaterdag	00:00 - 00:00
Zondag	00:00 - 00:00

Grenswaarden

Handhaven van de juiste luchtkwaliteit is essentieel voor de gezondheid, en door actief om te gaan met de gemeten waarden kan een gezond binnenklimaat gecreëerd worden.

